

5.3. Modules d'extension

Trois modules d'extension différents sont disponibles pour le SPI 170 :


Module analogique (pour GBS, électrolyse saline ou autre application)

Module de communication Modbus (pour la communication avec des appareils MODbus Master, tels que GBS, PLC ou autres systèmes et SPI remote via Internet)

Le SPI dispose de deux slots d'extension et peut donc accueillir deux modules d'extension. Il n'est pas possible de placer deux modules identiques. Cependant, il est possible d'installer un module analogique et un module de communication.


La procédure de placement des modules est la suivante :

- Coupez la tension secteur ;
- Insérez doucement le module dans le connecteur noir, en vous assurant que toutes les broches du module s'emboîtent dans le connecteur de la carte mère ;
- Insérez les cales blanches dans le module d'extension et dans les trous correspondants sur la carte mère ;
- Raccordez le câblage nécessaire ;
- Mettez l'appareil sous tension.

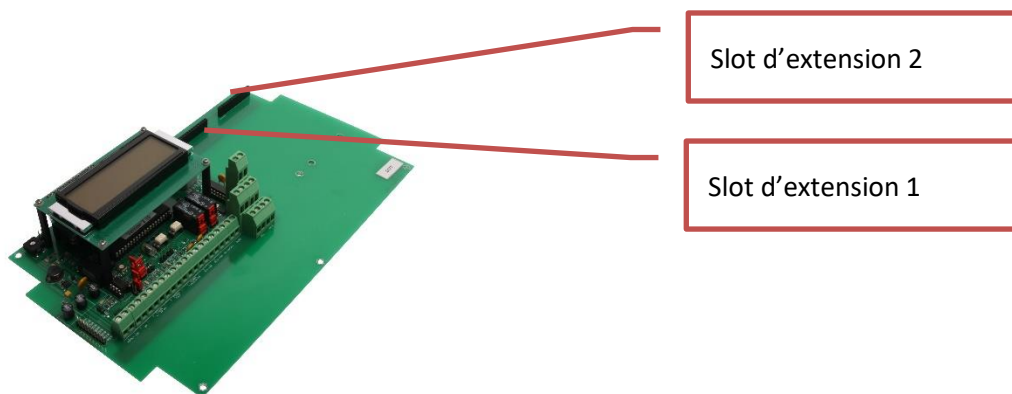

5.3.2. Module MODBUS

Le module Modbus est raccordé conformément au schéma de raccordement suivant :

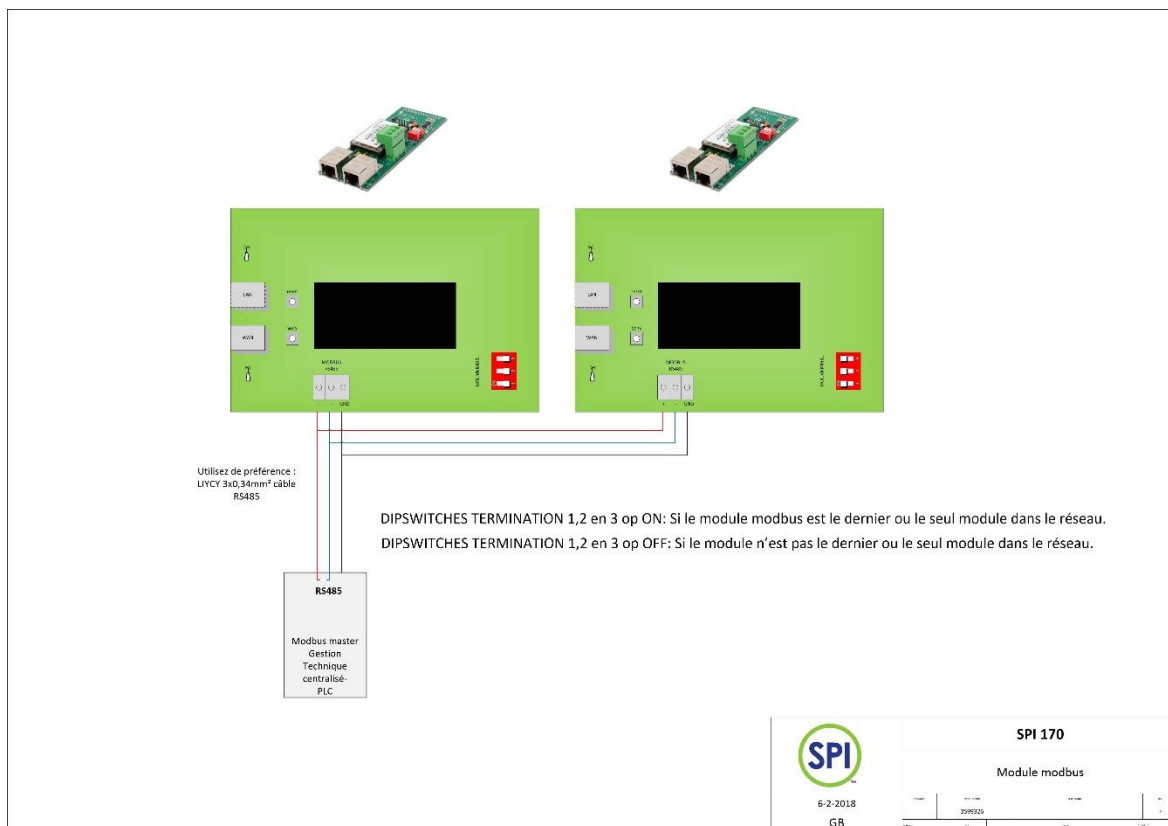

Le mode d'emploi du module Modbus SPI, fourni avec le module, contient toutes les informations concernant la configuration et l'utilisation du module.